
הערות:

1. סוג הבטון והמבנה ותכולת האלומנטים בנ"ז -40 סכורנ ע"י מעבדה מוסמכת.
2. בטונים מדרגת הבניה תעמוד על רבע מהמידה הקטנה ביותר בחלק שיש לחברו.
3. פרוט הזיון בתכולת הפלדה בשרטוט הינו לצורך הבנת הזיון בלבד ואינו מחייב את הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכמות הפלדה הנדרשת בתכנון ולכל הנחיות התכנון.
4. כל המידות בשרטוט הינן במ"מ אלא אם צויין אחרת.
5. כל הקירות בעלי עובי 25 ס"מ ומעלה יבוצעו בשני מעטפות של זיון.
6. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
7. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
8. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
9. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
10. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
11. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
12. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
13. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
14. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
15. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
16. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
17. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
18. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
19. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
20. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
21. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
22. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
23. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
24. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
25. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
26. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
27. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
28. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
29. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
30. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
31. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
32. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
33. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
34. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
35. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
36. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
37. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
38. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
39. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
40. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
41. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
42. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
43. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
44. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
45. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
46. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
47. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
48. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
49. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
50. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
51. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
52. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
53. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
54. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
55. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
56. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
57. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
58. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
59. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
60. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
61. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
62. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
63. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
64. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
65. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
66. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
67. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
68. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
69. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
70. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
71. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
72. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
73. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
74. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
75. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
76. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
77. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
78. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
79. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
80. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
81. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
82. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
83. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
84. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
85. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
86. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
87. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
88. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
89. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
90. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
91. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
92. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
93. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
94. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
95. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
96. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
97. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
98. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
99. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.
100. כל הקירות בעלי עובי 20 ס"מ ומטה יבוצעו בשכבת זיון אחת.


הנחיות לביצוע הכלונסאות בשיטת "בנטוניט"

1. יש לדרוג את הנפחה בפועל בפני המפקח הסופי לפני ביצוע הכלונסאות. את ביצוע עבודות עפר (חפירה וא/או מילוי) לאחר ביצוע הכלונסאות. כל עבודה בה מחוש באשכול יוקף הבטון אל הנפחה הקצר.
2. במקרה שבו הנפחה מלוי בטרם עם דרוש הריענ הבטון בבי הקבר המיוח בלחש (ינאל הנמוס ו/ או הנמוך לפי הצורך).
3. כל מילוי חוזר יהיה מחמוץ בלוי חופה הדוקן לפחות ל- 95% מפקיפות המקסימלית.
4. לא לשפוך בטון בפועל את מרכז הכלונסאות עם אפשרות רעב הריענים הקרוב ביותר לאחר ציוץ הכלונסאות ואבניות הסכלת.
5. אחרי ציוץ הכלונסאות ולפני תחילת חפירת הגשם עד הכלונסאות יש לבצע בקרה לאיכות הכלונסאות ע"י ביצוע בדיקת אולטרסונית (בשיטת הקרנה בין שני צינורות) בכל הכלונסאות.
6. הבדיקה תבוצע בהתאמה מלאה להוראות מפרט הבדיקה של המכון הישראלי לבטון מוכן. הבדיקה תבוצע ע"י מעבדה מוסמכת ע"י המכון הישראלי לבטון מוכן.
7. הבדיקה תבוצע בכמות שלא תפחת מ-20% מכלל הכלונסאות ובכל מקרה לא פחות מ-3 כלונסאות.
8. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
9. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
10. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
11. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
12. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
13. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
14. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
15. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
16. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
17. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
18. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
19. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
20. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
21. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
22. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
23. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
24. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
25. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
26. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
27. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
28. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
29. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
30. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
31. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
32. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
33. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
34. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
35. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
36. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
37. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
38. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
39. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
40. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
41. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
42. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
43. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
44. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
45. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
46. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
47. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
48. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
49. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
50. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
51. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
52. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
53. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
54. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
55. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
56. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
57. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
58. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
59. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
60. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
61. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
62. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
63. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
64. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
65. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
66. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
67. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
68. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
69. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
70. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
71. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
72. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
73. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
74. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
75. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
76. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
77. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
78. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
79. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
80. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
81. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
82. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
83. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
84. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
85. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
86. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
87. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
88. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
89. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
90. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
91. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
92. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
93. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
94. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
95. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
96. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
97. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
98. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
99. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.
100. הבדיקה תבוצע בכל כלונסאות שבהם נמצאו ליקויים בבדיקה הראשונית.


נזיר – תוכנית תקרה
קנ"מ 1:25

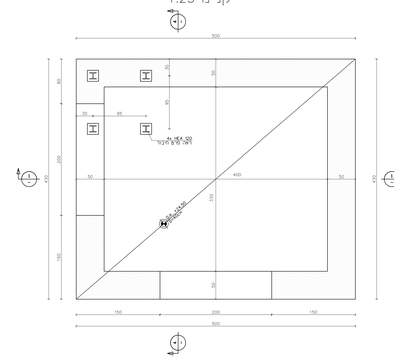


נזיר – תוכנית רצפה
קנ"מ 1:25

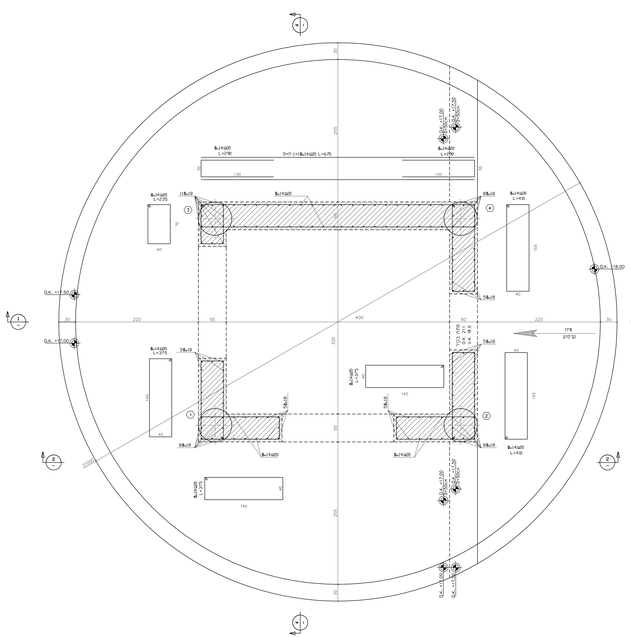

נזיר – תוכנית ביסוס
קנ"מ 1:25

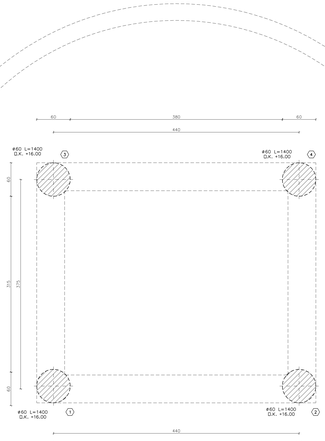

פרט כלונס מפושי קנ"מ 1:25

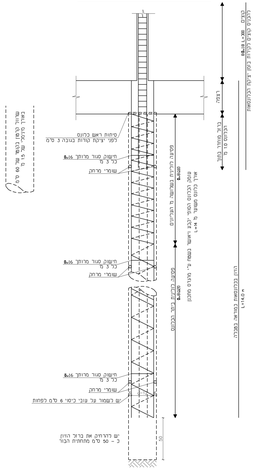



קומה מינימלי של סרן כיפוף ds לסוגות מצולעים



כיפוף קטנה לצורכי עיגון (זו אין הגיאוג)	כיפוף סטנדרטי (פינות סטנדרטיות מסוגות לצורכי)	
	≤ 16 מ"מ	> 16 מ"מ
כאשר כיסוי הבטון בניצב למישור הכיפוף	3d	4d
	15d	20d
	10d	

קומה כלונסאות

קוטר הפס	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36
d=20 ≤	7d	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	16d	18d	20d	23d
d=26 ≤	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d	17d	19d	21d	24d
d=34 ≤	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d	16d	18d	20d	22d	25d
d=50 ≤	10d	11d	12d	13d	14d	15d	16d	17d	19d	21d	23d	26d
d=72 ≤	11d	12d	13d	14d	15d	16d	17d	18d	20d	22d	24d	27d
d=100 ≤	12d	13d	14d	15d	16d	17d	18d	19d	21d	23d	25d	28d

דנגור מהנדסים

איתי דנגור – הנדסת בנין בע"מ
מושב בית עזרים ד.ת. 159 מיקוד: 36578
משרד: 077-7551729 נייד: 050-3823637 פקס: 04-9534278
Email: ita@dangur.co.il

תאריך:	גרסה	מהות התוכנית/השינוי:	אישור:
07.01.2025	2	לתכרז	רותן י
25.12.2024	1	לתכרז	רותן י

לעיון ☐ לאישור ☐ לתכרז ☒ לביצוע ☐

תכנית

שם הפרויקט

מאגר עברון–רשות ניקוז ונחלים
2.239.2589_07.01.2025

מס' תכנית

14.01-St

נושא תוכנית הקונסטרוקציה

מחקן ויסות – נזיר

קבי"מ טו"ג: 1:25, 1:50, 1:100

תכנן	פארי ש	שרטט	פארי ש	תאריך	07/01/2025

קוד: א:\איתי פרויקטים\2025\2.239.2589\נזיר 2.239.2589.dwg שרטוט:\מחקן ויסות\נזיר\נזיר 2.239.2589.dwg

תאריך הדפסה: 07/01/2025 09:05