הערות

1. הנתון בטבלה מכוון האלמנטים ב- 2 יום מהיצו"ע מגבוה מסמכת
2. הנתון הנמוך הינו הנתון של הדק, 3,000 ג' יום מלרה מוא בקר 90 אז ברה 4
3. הנתון הנמוך הינו מהנדיים מפ מלרה"ן, יחס מים נמוך מסך 0.60
4. יש לבצע בקרת איכות בהתאם לתקן ישראלי 466 חלק 1 ולתקן הישראלי 466 חלק 2 ולתקן הישראלי 466 חלק 3.
5. יש לבצע בקרת איכות בהתאם לתקן ישראלי 466 חלק 1 ולתקן הישראלי 466 חלק 2 ולתקן הישראלי 466 חלק 3.

כללי	מפרט מבנה	מפרט הנדסה ראשי (רבתי)
בדיקת קורות ופסיים	24 שעות	
חקירת המצורות או פרוצות	7 ימים 14 ימים 28 ימים	
החזית קורות, קורות עמודים	7 ימים 14 ימים 28 ימים	
חקירת קורות בלא קורות	7 ימים 14 ימים 28 ימים	

6. בכל אלמנטים בטון שנוכון מבטון מוכן יש לבצע בקרת איכות בהתאם לתקן ישראלי 466 חלק 1 ולתקן הישראלי 466 חלק 2 ולתקן הישראלי 466 חלק 3.
7. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני לבין התכניות, יש להודיע למפקח ולקבל הוראות בכתב.
8. אין להתחיל בעבודות בשום שטחה לפני קבלת היתר בניה בתוקף.


הגדרות בביצוע


1. על בטון לא מוכן אחרת בהתאם לכללים שיש לבצע את ההנחיות להלן.
2. בתכנית הנוכחי יהנו מפורטים כך 60/90 כלי הנבחרת מרחק בין הין המוען
3. בתכנית יחסנו קונסרות כך 60/90 כלי הנבחרת מרחק בין הין מוען ויחין


טבלי מינימלי של מרן ביפוף ds למספות מצולבים


כיסוי לבידוק בקרה	כיסוי מינימלי בקרה
ב- mm (מ"מ)	(בדיה מתכת/מתחת בטחה הבידוק)
שטח הפוס	כאשר ביסי הבטון נמוכי לביסוי המיפוי
<=12	20<d<=28
15	18
20	15
25	12
30	10




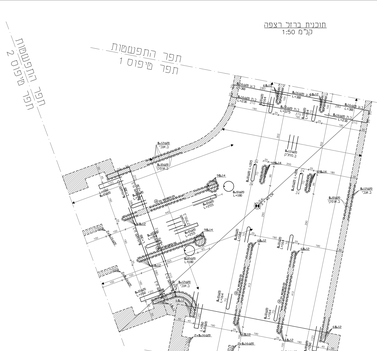


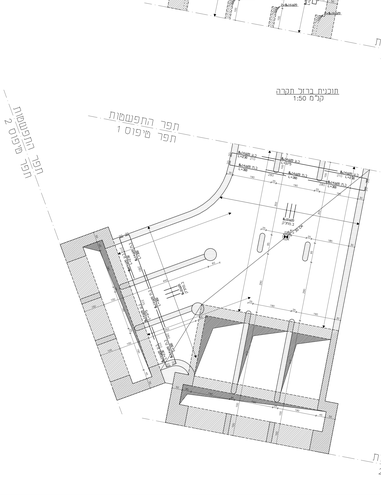


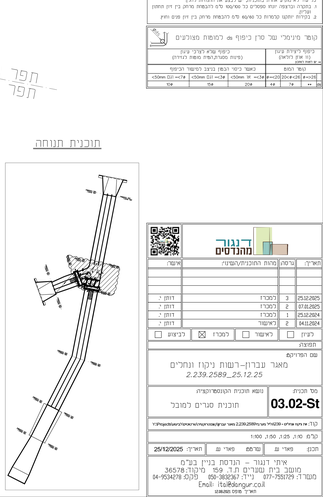


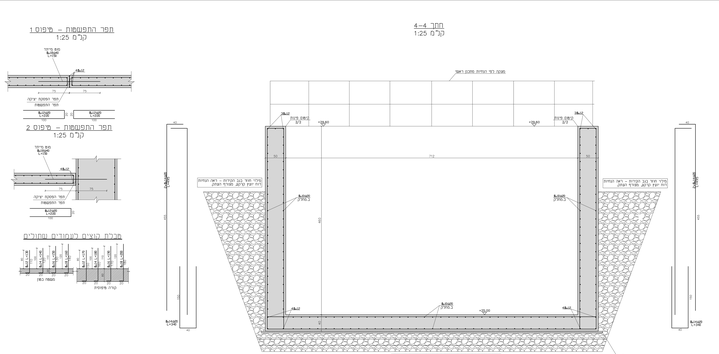

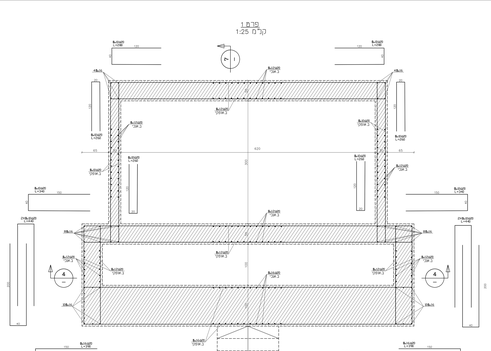

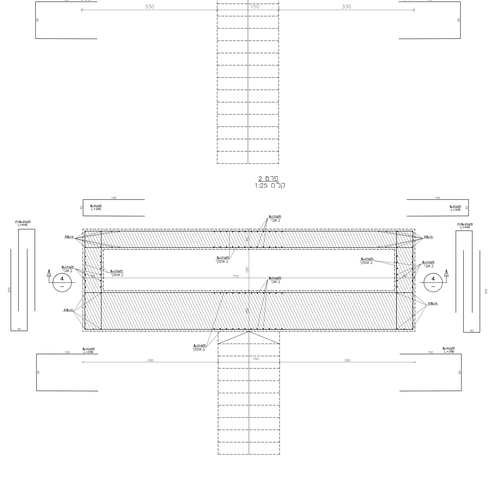

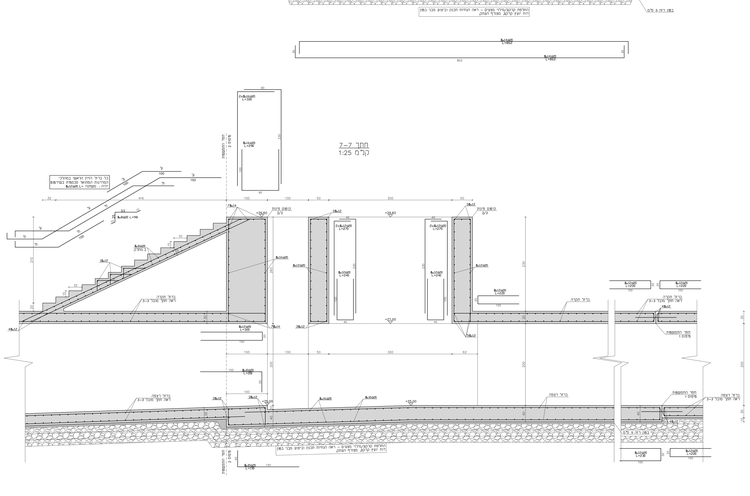

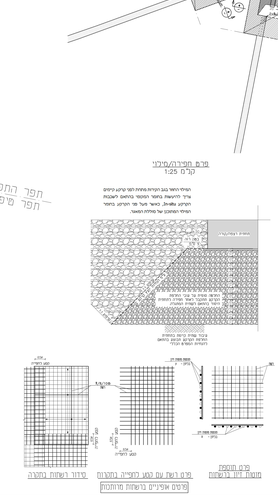

5. הנחיות לתכנון הביטוים מבוני בטון

מבני קבוצת שטחים מוגני מיחי מחיק, מקוטר המחי משטחת לפי הדיישות "המפקח הכללי", המפורט לפי מוא התקנים.

חצר הכללי (מיחיק בשכבות של עד 25 מק"מ, בגי לאחר הדחיקה)

- צורך עבי מכסה 2".
- אחוי עבי עמוד 2004: 38-35%.
- משכל מחיבי יבש (מקסימל מעמיד (ציון ב. למיחיה 2.1 מק"מ/מ"ק.
- אחוי (ר"א) 35-25%.
- משכל מחיבי (ר"א) 2.4 מק"מ/מ"ק.
- בכוללות ניתוח התיישבות הדחיק—כמקובלו של אחוי עבי עמוד 2004, לפי הכבלה הבאה:

על עבי עמוד 2004

	4מ	30 מ
• דחיעה תבוני מיחמה	(-)	40
• • מכסימה מיחיקים (מ"מ)	(-)	(1+2+3+4) מיחי
• • מכסימה מיחיעה על מכסימה)	98 מ	96 מ

* לפי ASTM

במחיבי אחיקומיים המפוילים אחם "בני מיחיבה", חשוב אלומיניום של בקרה חשוילי ± מיחיבה.

לאחי בקרה בפי מיחיע מפוקח.

הפעלה מבנים מיניחיים בבחים חשוב במחיי של חשש למיחיבה במבנים/מקומים מסוכים. במקרה זה יחיי אפשיב מכלא מיבון. 3. מב מ. מ מכבא הביאחי בנו מסא מ' במאסא מ הימה.

עבי הסיחה מיי 1.8 מ' מהמחת הסופית

נתונים לתכנון:

מאפי מעב מקס. מחוי: 20 קג"מ/מ"ר.

המיחי הרחוי בנבי הסיחת מחחת למני קיבוע כיסוים

ע"ד ללראשת במחי' המיפוי בהתאם לאבנות המיקום במחבנ שהוא מיבון. 4. בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני למפרטים הכלליים, יש להודיע למפקח ולקבל הוראות בכתב.

מתכנן
שם המדיניות
מאגר עבודון–רשות ניקוז ונחלים
2.39.2589_25.12.25
מס' תכנית
03.02-St
נושא: תוכנית סגרים למחבר
כלי: ארמה פלוס - מקבילי תוכנה 2.39.2589 מאגר עבודון\תוכניות\ראשית\תוכנית סגרים למחבר.dwg
קנ"מ: 1:25, 1:50, 1:100
תכנן: מאיר מ. | שרטט: מאיר מ. | תאריך: 25/12/2025

איתי דוגנר – הנדסת בניין בע"מ
מיגוב בית שמריהו מ.ד. 1991 מיקוד: 36578
מענד: 057-7585789 (כלל) 050-3900347 (נייד)
Email: it@dogner.co.il

מספר	מהות התיקון/השינוי	תאריך
3	למכרז	25.12.2025
2	למכרז	07.10.2025
1	למכרז	25.12.2024
0	לאישור	04.12.2024

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☒ לביצוע ☐